



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce 50cm při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys

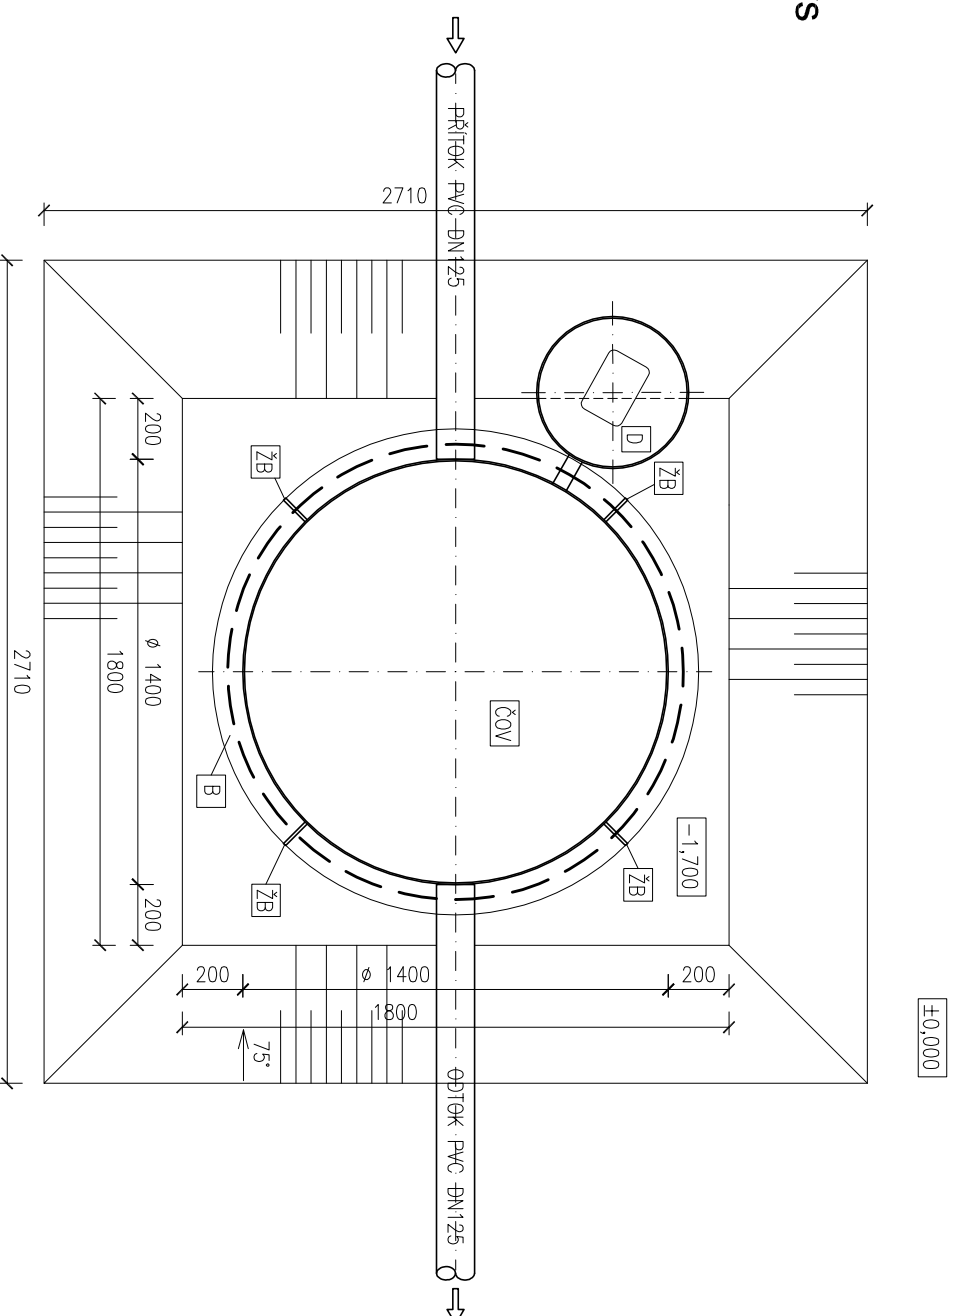

Řez

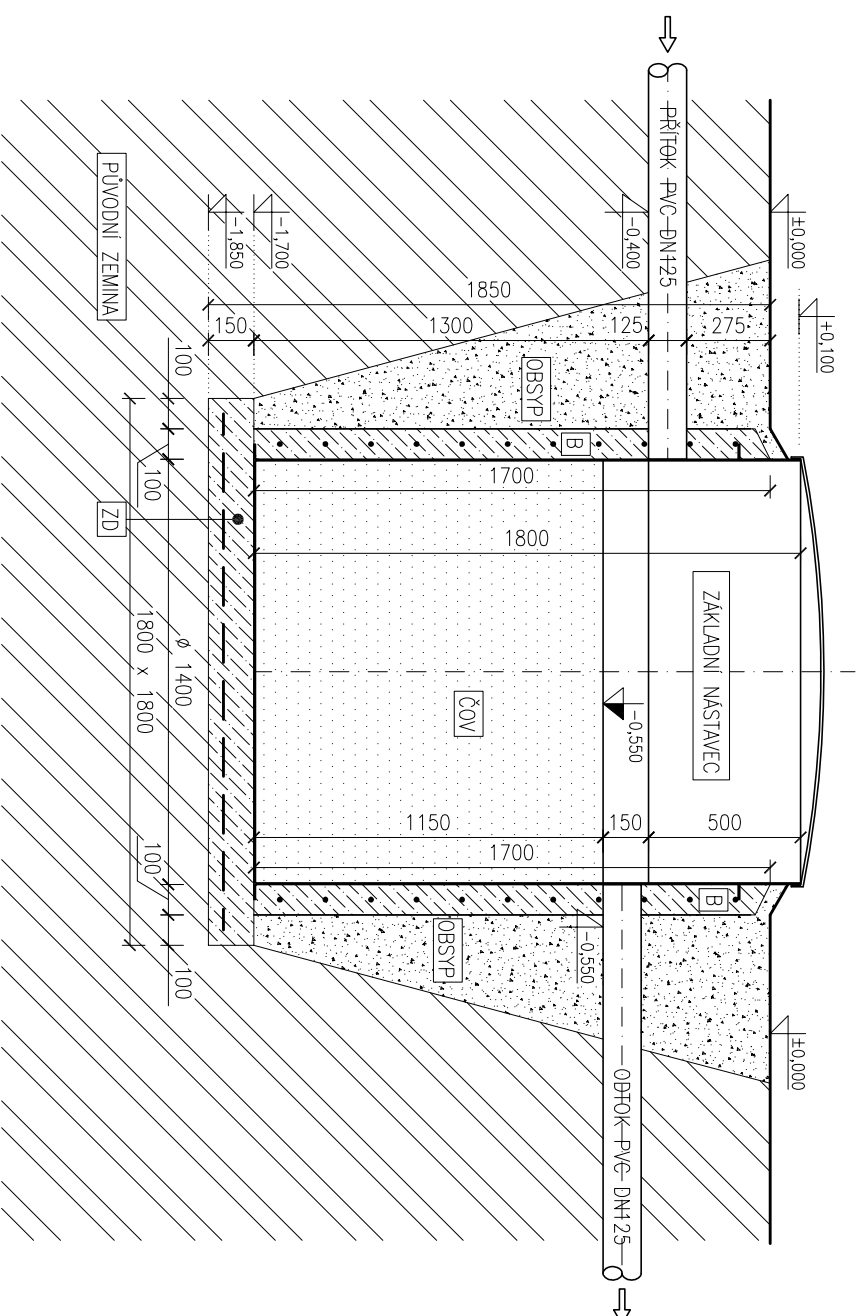

Řez

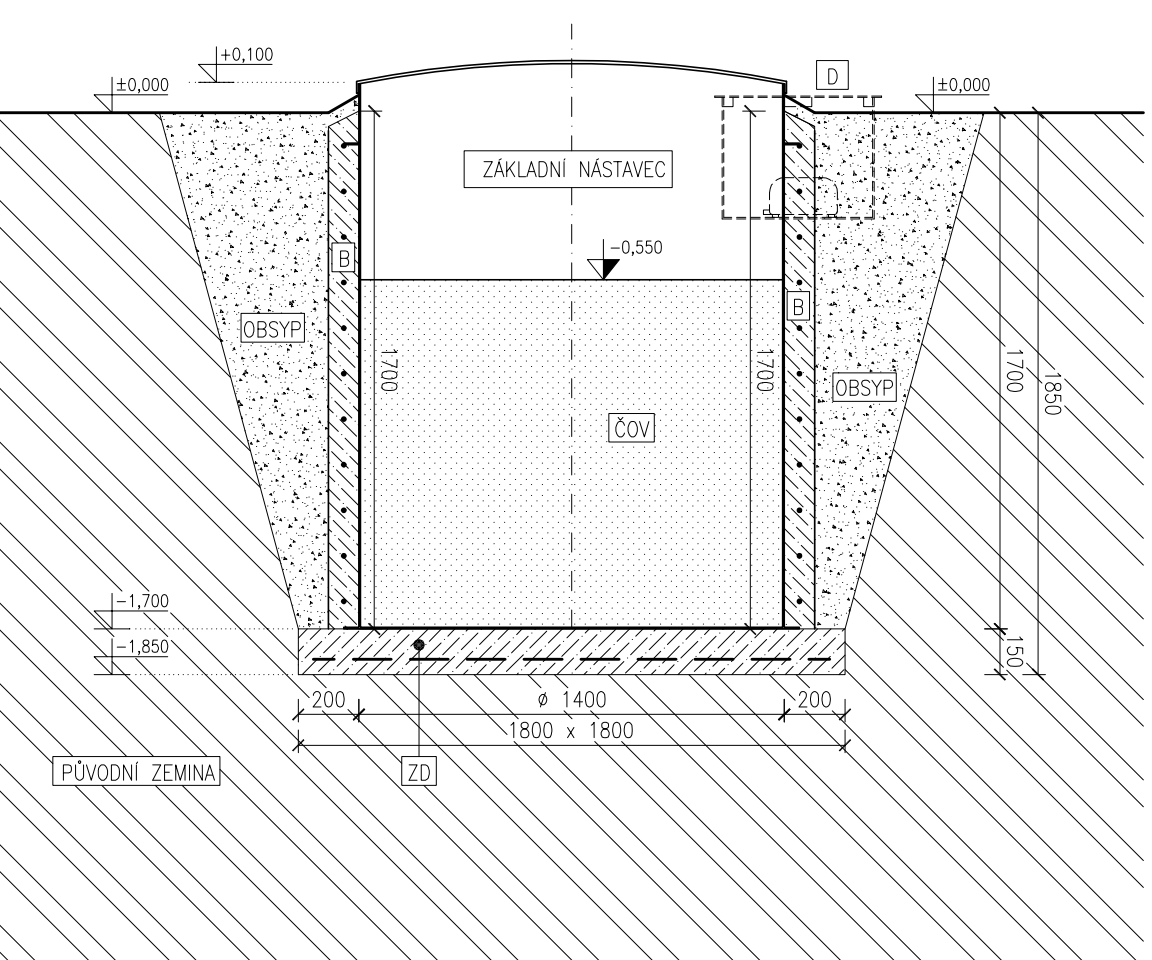

Legenda:

- ČOV BIOLOGICKÁ ČIŠTÍRNA ODPADNÍCH VOD
TYP: MICROCLAR AT6
PLASTOVÁ NADŘZ $\phi 1400\text{mm}$, v.1800mm
- D PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRANOVÉ DVĚCHADLO $\phi 500\text{mm}$, v.400mm
- ZD BETONOVÁ ZAKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTI
BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- OBSYP PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠŤĚRK,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDSÍŤEHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ, JILU
- ZB ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- B BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROXSOROVÁ VÝZTUŽ $\phi 8\text{mm}$